


Indiquer les N° des cuves sur les plaques de jaugeage.

VUE DE DESSUS - DISPOSITIONS -

CUVES N° B-9-10

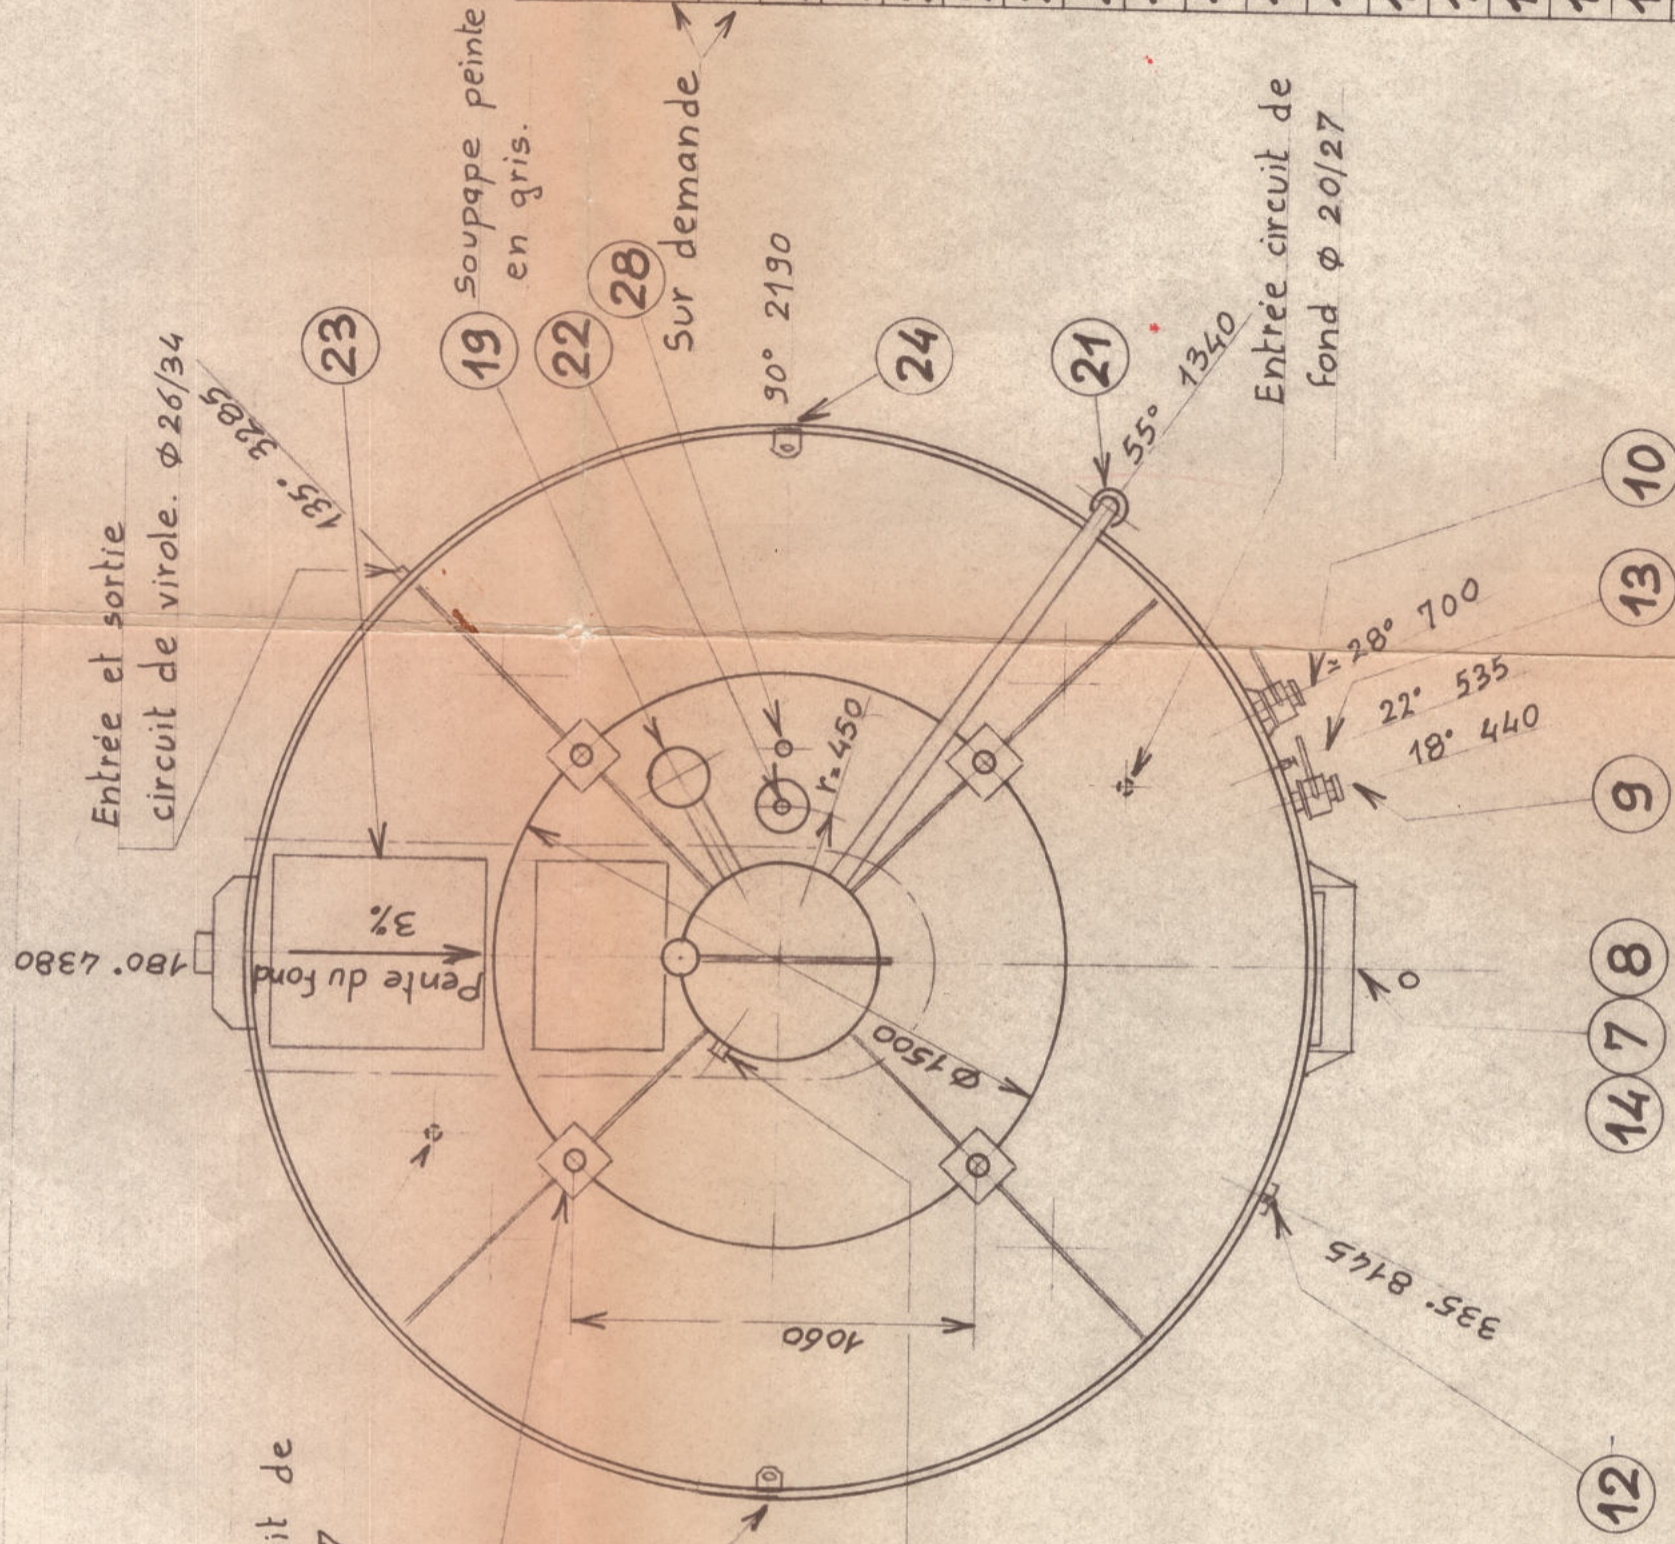

Matière en contact avec le produit : 22 CND 17.12

Circuits

Pression de service : 2 bar  
 Pression d'épreuve : 2,5 bar  
 Surface d'échange : fond : 1,4 m<sup>2</sup>  
 virole : 6,1 m<sup>2</sup>  
 Capacité , fond : 119 p.  
 virole : 87 p.

Masse de la cuve : 1200 Kg.

Notice technique de mise en service et d'entretien du système de pigeage mécanique : FT 2992

28	1	Guide de sonde	65828
27	1	Outil de pigeage	65750
26	1	Montage vérins	55053 surchargé
25			
24	2	Patte de manutention	12065
23	1	Marche-pieds	65752
22	1	Piquage pour sonde n°	65826
21	1	Tubulure de remontage	
20	1	Piquage pour gaz neutre Ø 40/42 avec bouchon	65748
19	1	Piquage avec soupape WHESSE	BE 3824
18	1	Bulée d'ouverture	BOYER
17	1	Trappe Ø 500 fig. 412 plat de 50	65748
16	1	Cheminée Ø 500	59753 surchargé
15	1	Piquage et renforts pigeage	25415
14	1	Plaque de jaugeage	17526
13	1	Degustateur inox	65751
12	1	Niveau SIM	BE 3189
11	4	Patte accrochage faqot	59778 surchargé
10	1	Tirage au clair Ø 50 avec vanne à boule	63230
9	1	Vidange Ø 50 avec vanne à boule	58562
8	1	Bavette soudée	BOYER
7	1	Porte rectangulaire 400 x 530 fig. 111 plat de 50	65749
6	1	Circuit forcé	7215
5	4	Semelle 200 x 200	65609
4	1	Chassis chauffant	63207
3	1	Fond ep. 25/10	25008
2	1	Couvercle ep. 20/10	65749
1	1	Virole ep. 20/10	

Client : S.C.A. Chateau Lo NERTHE

Date : 4 Avril 1986

Echelle : 1/20

Ce plan est notre propriété exclusive. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite.

**PIERRE GUERIN S.A.**

Ensemble

217 Hl. Ø 2783

CUVE DE VINIFICATION

D. J.P. Pavie C B A SUACHARGÉ N° 65610